


LEGENDA PLYN:

- NTL PRIEMYSELNÝ PLYNOVOD z PE100 D40 a OCEL.RÚR DN 32 PN 2,1 kPa
- NTL ROZVOD PLYNU Z CEL.RÚRY DN 25 PN 2,1 kPa
- PK


Plynový kotol Protherm Panther 24 KTO výkon 8,9–23kW,spotreba ZP 2,7m3/h/ks, el. príkon 125W,230V
- HUP GK DN25 a 32 V SKRINKE NA STENE SO-01, SO-12

EXISTUJÚCU PLYN. KOTOLNU  
S 2 x PK 23 kW – zrušiť




SO\_12

BOD NAPOJENIA 1




SO\_01



BOD NAPOJENIA 2



EXISTUJÚCE RoMz  
EXISTUJÚCI PLYNOMER G6 BK 6T  
v níše muriva KaSS /viď. výkres 5/



BOD NAPOJENIA 1

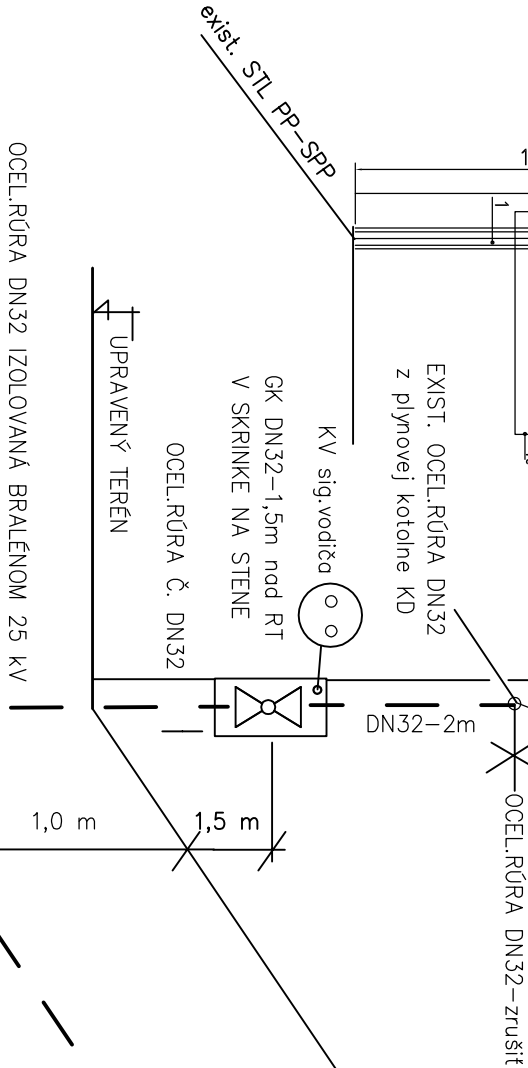

Klient			
Mesto Filakovo			
Radničná 25			
986 01 Filakovo			
Miesto stavby			
Filakovo			
Parc. číslo			
26, 27/1			
Architekt			
rmk architekti			
Mgr. A. Richard Kalnár			
Námestie Andreja Hlinku 34			
034 01 Ružomberok			
Projekt			
Novostavba			
tržnice			
mesto Filakovo			
Stupeň proj. dokumentácie			
Projekt pre realizáciu stavby			
Časť projektu			
NTL ROZVOD PLYNU			
Spracovateľ časti projektu			
ING. ANTON TURAN			
NÁM. A. HLINKU 40			
034 01 Ružomberok			
Tel.: 0905 687 630			
Zodpovedný projektant			
Ing. Anton Turan			
Počet strán			
2x A4			
Číslo projektu			
258_2016			
Dátum			
12/2016			
Výkres			
Axonometria			
Škála v pc			
1:100			
Stavebný obj.			
SO_01, SO_08			
Číslo výkresu			
5.			